SPORT-ELEC®
INSTITUT

# Ox Drink

## NOTICE D'EMPLOI

Réf : oxdrink

SPORT-ELEC® Institut - 31 Rue du Val Breton - BP 35 - 27520 Bourgtheroulde - Infreville- FRANCE
TEL : + 33 (0)2 32 96 50 50 - FAX : + 33 (0)2 32 96 50 59 - **info@sport-elec.com**

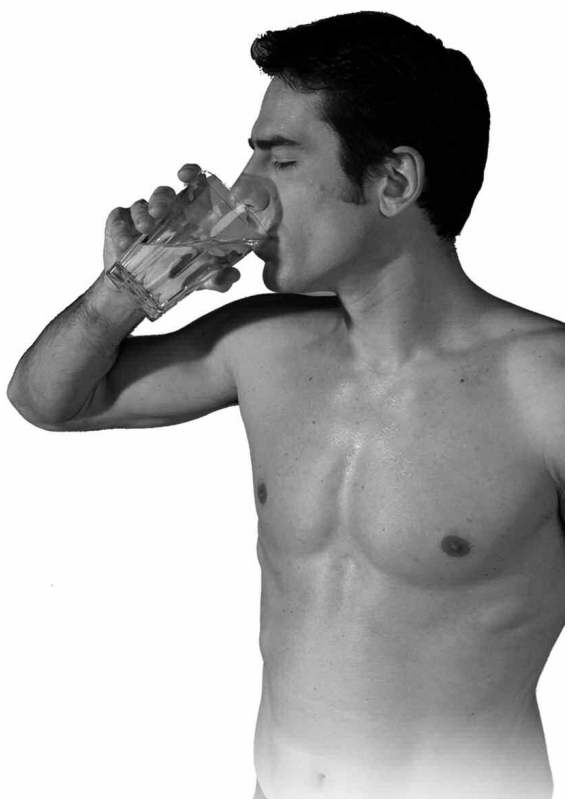

Vitalité et Tonus
Vitality and Tonus
Vitalität und Fitness
Vitalidad y Fuerza
Vitalitate si Tonus
Vitaliteit en Toon

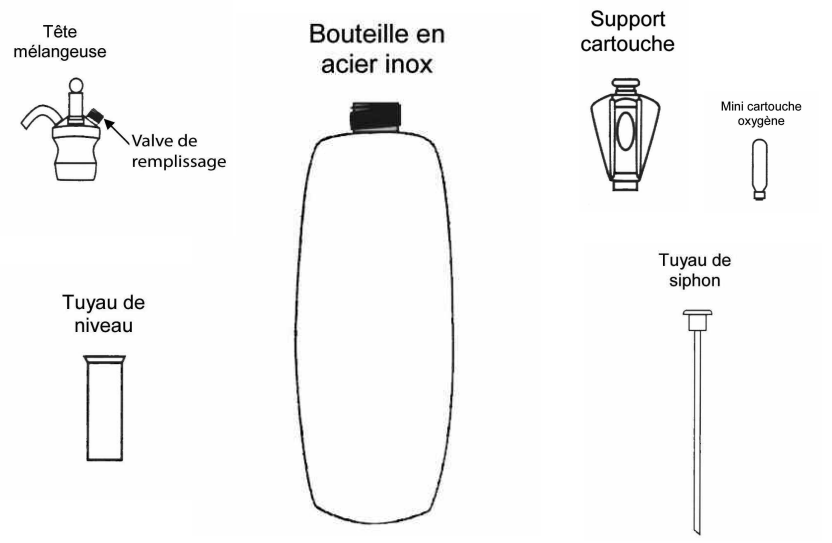


**QU'EST-CE que l'Ox Drink ?**
En plus d'être absorbée par les poumons, l'oxygène peut aussi être transporté par l'eau que nous buvons.
L'eau de source contient jusqu'à 14 mg d'oxygène par litre, alors que l'eau du robinet en contient seulement de 4 à 6mg par litre.
Comparativement, 1litre d'**Ox Drink** contient jusqu'à 80mg d'oxygène.

**Principe :**
Le kit **Ox Drink** 2 Litres, vous permet de préparer et de consommer de l'eau enrichie en oxygène.
Pour profiter de tous les bienfaits de l'oxygène à boire, il est conseillé de :
- Consommer 1 litre d'eau pure enrichie en oxygène, par jour et par personne pendant une période de 20 jours.
- Utiliser uniquement des mini cartouches **Ox Drink**.

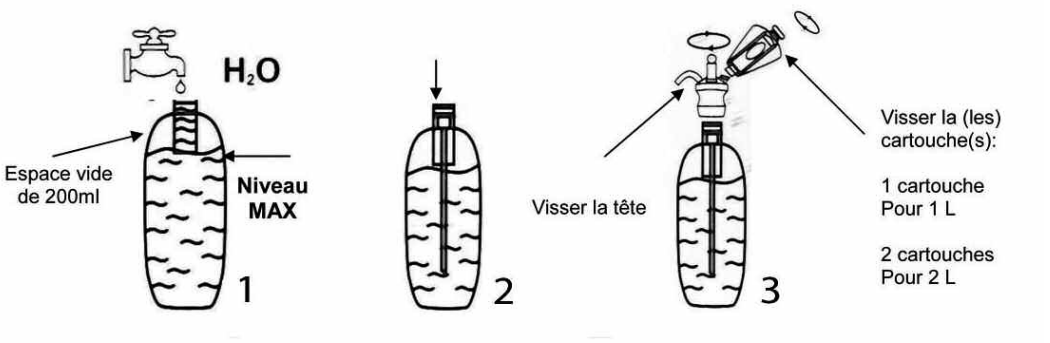

**Utilisation:**
Avant toute chose, rincer la bouteille en inox et les accessoires à l'eau courante sans produit additionel.

Dans un premier temps, placer le tuyau de niveau dans le col de la bouteille. Voir image 1.

Remplir la bouteille avec de l'eau minérale naturelle, de l'eau filtrée (par un système conservant oligoéléments et minéraux), ou de l'eau du robinet, de façon à ce que l'eau arrive au bord inférieur du tube de niveau. Voir image 1.

Introduire le tuyau-siphon. Voir image 2.

Visser la tête mélangeuse sur la bouteille. Voir image 3
.
Introduire une mini-cartouche dans son support, visser le support sur la valve de remplissage. Continuer à visser à fond après le premier sifflement et laisser la cartouche en place 5 secondes. Pour la bouteille 2 litres, renouveler l'opération.

Dévisser le support de cartouche, vous entendrez un léger sifflement. Voir images 3 et 4

Après injection de l'oxygène, agiter fortement la bouteille. Voir image 4 et 5.

Ps : On obtient un enrichissement de l'eau maximal en oxygène , si l'on place l'appareil une heure au frais, ou si on laisse reposer deux heures à température ambiante. Voir image 6.

Avant chaque utilisation agiter la bouteille 3 à 4 secondes.
La préparation en oxygène est à consommer dans les 24H à 48H maximum après son élaboration

**Mise en garde :**
- Laisser hors de portée des enfants.
- Ne pas stocker l'oxygène avec des substances facilement inflammables
- Lors de la manipulation de l'oxygène, ne pas porter de vêtements tachés de graisse ou d'huile
- Ne pas manipuler en présence d'une flamme.
- Ne pas graisser ou huiler les éléments mobiles du kit

Contenance de la bouteille : 2 litres
Matériau du contenant : acier inox
Matériau de la tête mélangeuse : alliage en aluminium hyperdense, parties mobiles en acier
Pression utilisée :9 bars
Volume d'une cartouche Oxdrink : 10ml (100% $O_2$- additif autorisé E948)

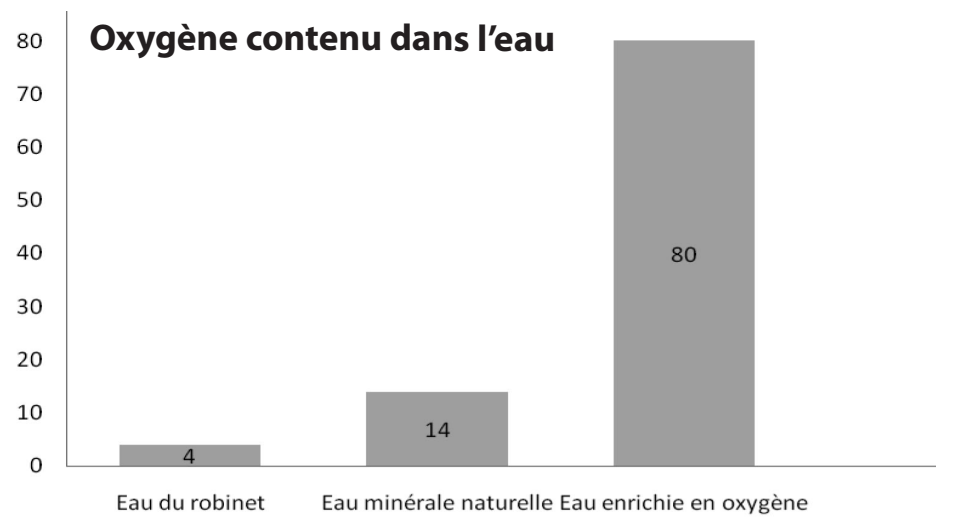


Lorsque vous vous séparez de votre produit en fin de vie, veillez à respecter la réglementation nationale. Nous vous remercions ainsi de le déposer à un endroit prévu à cet effet afin d'assurer son élimination de façon sûre dans le respect de l'environnement.